



## MA-X WM

DESIGN MDP

### Caractéristiques techniques

Fauteuil pour auditoriums, salles de conférence.

#### Typologie

Fauteuils, installation sur des surfaces horizontales, des surfaces inclinées ou des marches.

#### Structure assise et dossier

Dossier entièrement recouvert d'une structure portante en contreplaqué ép. 15 mm, fixé sur le côté au moyen d'une plaque en acier galvanisé.

Assise entièrement recouverte d'une structure portante en contreplaqué, inclinable par gravité, équipée d'un axe à triple rotation et d'une double plaque de support en forme de L en acier galvanisé épais. 5 millimètres. Goupilles de rotation centrales tournées en "T" pour éviter la chute accidentelle du siège. Système d'inclinaison du siège en nylon 6.6 renforcé de fibres de verre noires.

#### Rembourrage

Rembourrage en mousse de polyuréthane indéformable, avec densité de combustion retardée 40 kg / mc.

Dossier en forme pour une excellente posture et un plus grand confort (partie supérieure de 70 mm, partie inférieure de 100 mm) disponible sur demande avec différents angles pour toujours favoriser une vue parfaite, tant dans les stalles que dans la galerie. Hauteur de dossier personnalisable.

Assise avec rembourrage régulier de 110 mm.

#### Flanc

Côté en bois plaqué en stratifié Abet, finition acajou 1373 Virginia ou 1328 Noce rayé, accoudoir avec intérieur en bois entièrement capitonné et recouvert.

#### Tablette d'écriture

Tablette écriteire en finition contreplaqué de la même couleur que le côté, dissimulée dans le côté avec mouvement anti-panique en aluminium moulé sous pression peint en noir ou gris.

# MOUT


## Revêtement

Tissu ignifuge Radio 100% Polyester F.R. 80 000 cycles Martindale, couleur choisie par le D.L.

(FICHES TECHNIQUES JOINTES).

Les housses d'assise et de dossier peuvent être retirées à l'aide d'une fermeture éclair. Coutures réalisées avec double battement pour une plus grande résistance à l'usure, couleur de fil choisie par le W.M. du livre d'échantillons.

## DIMENSIONS \*:

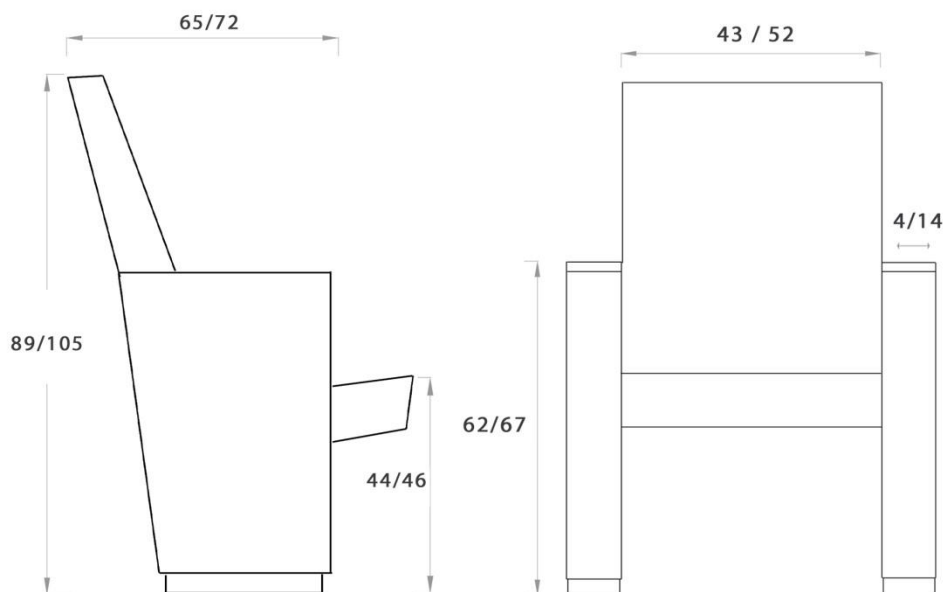

\* disponibilité de personnalisation

## Certificats

- Conforme à l'article AM18 en vigueur –FRA
- Agrément Ministériel pour fauteuil ignifuge classe 1 IM - ITA

## Certifications d'entreprise

UNI EN ISO 9001:2015 Système de contrôle qualité

UNI EN ISO 14001:2015 Contrôle du système environnemental



REV. 0 DEL 23/05/2022